


NEZATEPLENÁ STŘECHA – KOTVENÝ SYSTÉM NA BEDNĚNÍ FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE

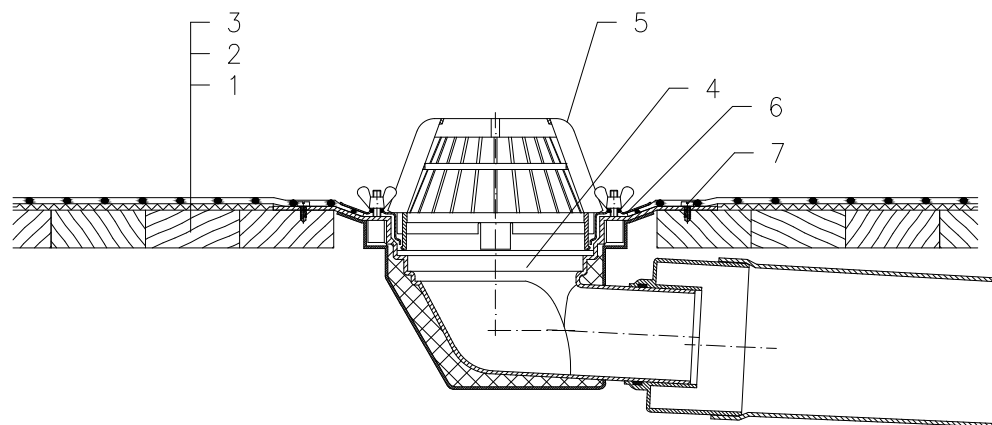

- 1 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NA NOSNÉ KONSTRUKCI
- 2 SEPARAČNÍ A DILATAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 3 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – PLASTOVÁ FÓLIE VOLNĚ POLOŽENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ DO PODKLADU U VTOKU UPEVNĚNA VE SVORCE
- 4 STŘEŠNÍ VTOK HL64, TEPELNĚ IZOLOVANÝ SE SVORKOU A KŘÍDLOVÝMI MATICEMI Z NEREZOVÉ OCELI, (PRO mPVC FÓLIE VTOK HL64P; PRO FPO FÓLIE NA PP BÁZI VTOK HL64F)
- 5 ZÁCHYTNÝ KOŠ Ø180 mm (SOUČÁST DODÁVKY VTOKU)
- 6 IZOLAČNÍ MANŽETA, VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA POŽÁDÁNÍ DODÁVÁME PŘECHODOVOU IZOLAČNÍ MANŽETU I PRO PLECHOVÉ KRYTINY (VIZ HL 84.CU NEBO HL84.E)
- 7 KOTEVNÍ VRUT VPUSTI

POZNÁMKA:

LZE POUŽIT TAKÉ STŘEŠNÍ VTOK HL64.1, (PRO mPVC FÓLIE VTOK HL64.1P; PRO FPO FÓLIE NA PP BÁZI VTOK HL64.1F), KTERÝ JE VYBAVEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM, SE SAMOREGULOVATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m, 230 V AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU: 260x380 mm
HORNÍ LÍC PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY

111221