


NEZATEPLENÁ STŘECHA – ZATRAVNĚNÍ EXTENZIVNÍ, FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE

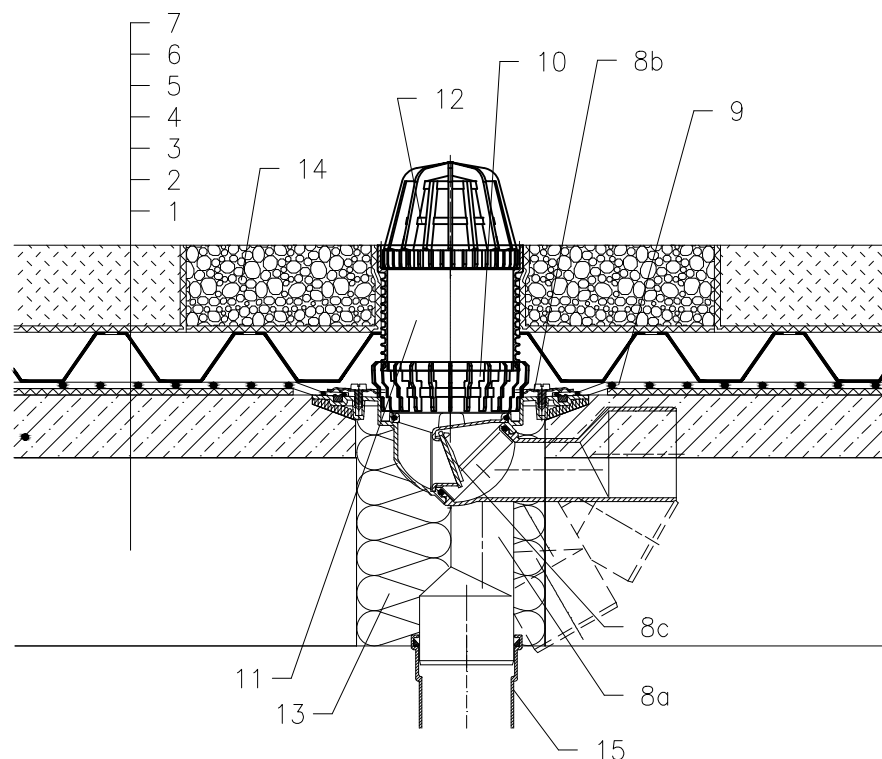

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL82, SE SAMOREGULOVATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 18W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU) AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCI

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: $\varnothing 185$ mm, 185×185 mm
HORNÍ LÍC PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MIN. O 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY – NAPŘ. POMOCÍ STAVEBNÍ ZÁTKY HL, VIZ DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ".
NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 DILATAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 4 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – PLASTOVÁ FÓLIE VOLNĚ POLOŽENÁ, U VTOKU UPEVNĚNA VE SVORCE
- 5 HYDROAKUMULAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA (PLASTOVÉ TVAROVKY – PROŘÍZNUTÉ HORNÍ PROLISY)
- 6 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 7 VEGETAČNÍ VRSTVA (DO 200 mm)
- 8a STŘEŠNÍ VTOK HL80.3 S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
- 8b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.0 – BEZ FÓLIE (UNIVERZÁLNĚ NA FÓLIOVÉ SYSTÉMY) (alt. HL83.P – IZOLAČNÍ SOUPRAVA S PVC–PŘÍRUBOU PRO NAPOJENÍ FÓLIOVÝCH HYDORIZOLACÍ Z mPVC)
- 8c SUCHÁ NEZÁMRZNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL080.4E (NENÍ SOUČÁSTI VTOKU HL80.3)
- 9 IZOLAČNÍ MANŽETA, VIZ DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ"
- 10 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL180
- 11 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC HL340N (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 12 ZÁCHYTNÝ KOŠ $\varnothing 110$ mm (DODÁVÁN JAKO KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ VTOKU HL80.3)
- 13 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 14 ŠTĚRKOVÝ (OBLÁZKOVÝ) OBSYP VTOKU
- 15 ODPADNÍ POTRUBÍ

112312X