


NEZATEPLENÁ STŘECHA – ZATRAVNĚNÍ EXTENZIVNÍ, FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE

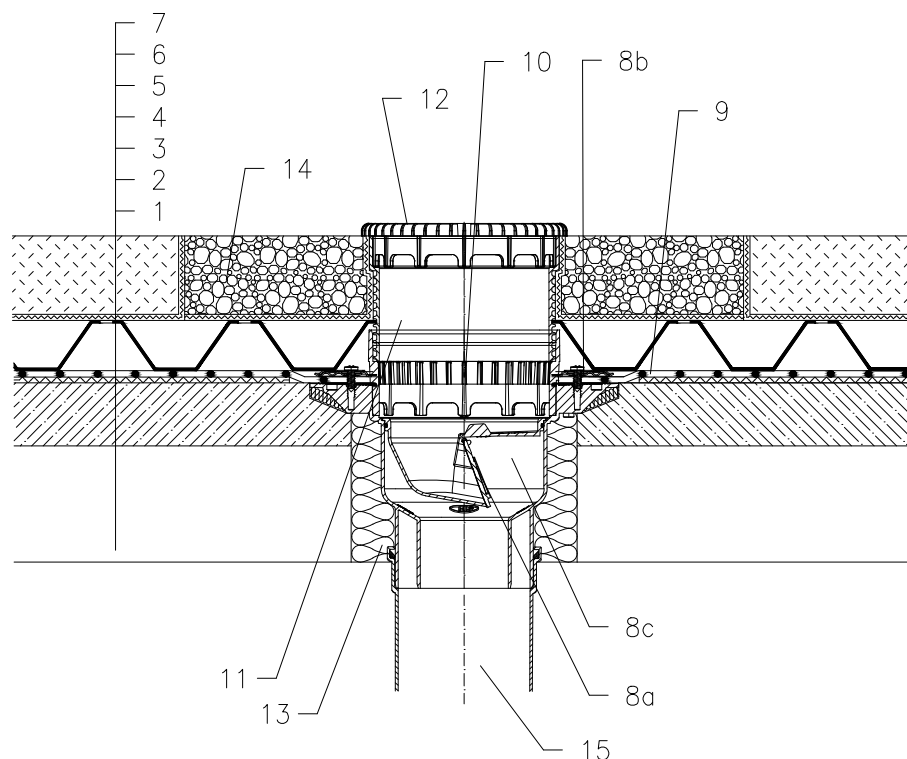

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 DILATAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 4 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – PLASTOVÁ FÓLIE
VOLNĚ POLOŽENÁ, U VTOKU UPEVNĚNA VE SVORCE
- 5 HYDROAKUMULAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA
(PLASTOVÉ TVAROVKY – PROŘÍZNUTÉ HORNÍ PROLISY)
- 6 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 7 VEGETAČNÍ VRSTVA (DO 200 mm)
- 8a STŘEŠNÍ VTOK HL3100TK S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
- 8b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL8300.0 – BEZ FÓLIE
(UNIVERZÁLNĚ NA FÓLIOVÉ SYSTÉMY)
(alt. HL8300.P – IZOLAČNÍ SOUPRAVA S PVC–PŘÍRUBOU
PRO NAPOJENÍ FÓLIOVÝCH HYDORIZOLACÍ Z mPVC)
- 8c SUCHÁ NEZÁMRZNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL05100.4E
(NENÍ SOUČÁSTI VTOKU HL3100TK)
- 9 IZOLAČNÍ MANŽETA, VIZ DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ"
- 10 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL150
- 11 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC HL3400 (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 12 PLOCHÝ ZÁCHYTNÝ KOŠ 151(NENÍ SOUČÁSTI VTOKU HL3100TK)
- 13 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 14 ŠTĚRKOVÝ (OBLÁZKOVÝ) OBSYP VTOKU
- 15 ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL156, SE SAMOREGULOVATELNÝM
TOPNÝM TĚLESEM 40W/m, 230V, KABEL 0,8 m; TOPNÝ KABEL 12–14W (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
PŘÍPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: $\varnothing 220$ mm, $\nabla 220 \times 220$ mm
HORNÍ LÍC PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MIN. O 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNIŽŠÍ MÍSTO
SPÁDOVÉ VRSTVY – NAPŘ. POMOCÍ STAVEBNÍ ZÁTKY HL, VIZ DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ".
NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

112312Z