


NEZATEPLENÁ STŘECHA – ZATRAVNĚNÍ INTENZIVNÍ, FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE

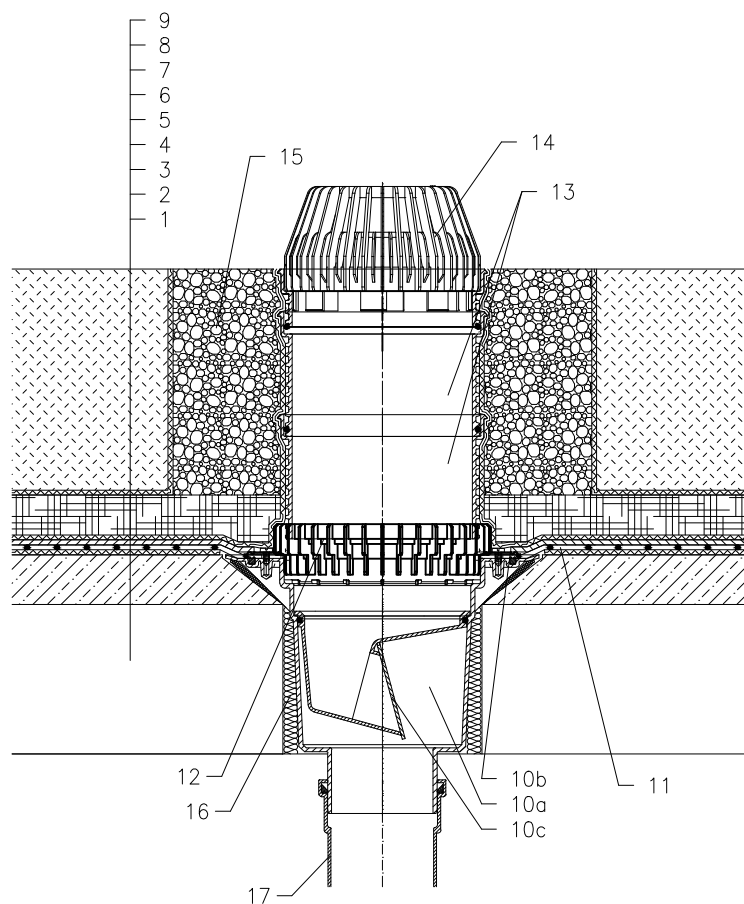

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 DILATAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 4 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – PLASTOVÁ FÓLIE
VOLNĚ POLOŽENÁ, U VTOKU UPEVNĚNA VE SVORCE
- 5 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 6 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 7 HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA (HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ PLST)
- 8 FILTRAČNÍ VRSTVA
- 9 VEGETAČNÍ VRSTVA (NAD 200 mm)
- 10a TĚLESO VTOKU HL616K S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
- 10b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL86.0 – BEZ FÓLIE
- 10c SUCHÁ NEZÁMRZNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL0606.3E
- 11 IZOLAČNÍ MANŽETA, VIZ DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ"
- 12 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL190
- 13 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC HL620 (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 14 ZÁCHYTNÝ KOŠ HL195
- 15 ŠTĚRKOVÝ (OBLÁZKOVÝ) OBSYP VTOKU
- 16 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 17 ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL609, SE SAMOREGULOVATELNÝM
TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 36W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCI

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: $\varnothing 290$ mm
POPŘ. VYBEDNIT OTVOR: $\varnothing 290 \times 290$ mm
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5 mm NIŽE NEŽ
NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY
NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

112322Y