


ZATEPLENÁ STŘECHA – ZATRAVNĚNÍ, OBRÁCENÉ POŘADÍ VRSTEV, FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE

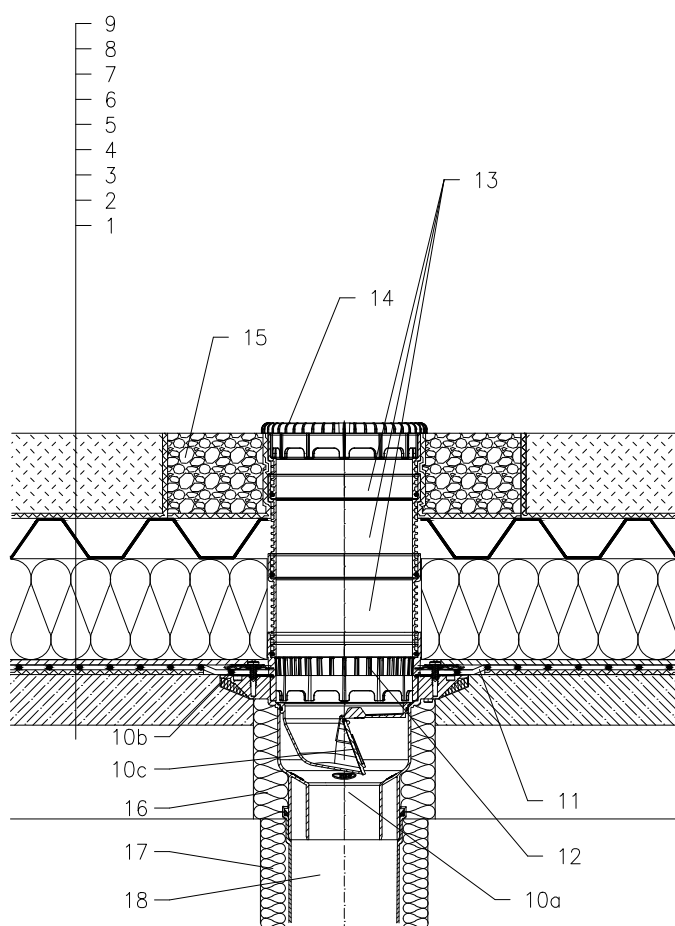

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 SEPARAČNÍ A DILATAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 4 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – PLASTOVÁ FÓLIE VOLNĚ POLOŽENÁ
- 5 SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ ROHOŽ)
- 6 TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
- 7 HYDROAKUMULAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA (PLASTOVÉ TVAROVKY – PROŘÍZNUTÉ HORNÍ PROLISY)
- 8 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 9 VEGETAČNÍ VRSTVA (DO 200 mm)
- 10a TĚLESO VTOKU HL3100TK S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
- 10b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL8300.0 – BEZ FÓLIE (UNIVERZÁLNĚ NA FÓLIOVÉ SYSTÉMY)
(alt. HL8300.P – IZOLAČNÍ SOUPRAVA S PVC-PŘÍRUBOU PRO NÁPOJENÍ FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ Z mPVC)
- 10c SUCHÁ NEZÁMRZNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL05100.4E (NENÍ SOUČÁSTÍ VTOKU HL3100TK)
- 11 IZOLAČNÍ MANŽETA, VIZ. DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ"
- 12 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL150
- 13 PRODLOŽOVACÍ NÁSTAVEC HL3400 (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 14 PLOCHÝ ZÁCHYTNÝ KOŠ 151 (NENÍ SOUČÁSTÍ VTOKU HL3100TK)
- 15 ŠTĚRKOVÝ (OBLÁZKOVÝ) OBSYP VTOKU
- 16 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 17 TEPELNÁ IZOLACE ODPADNÍHO POTRUBÍ
- 18 ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL156, SE SAMOREGULOVATELNÝM TOPNÝM TĚLESEM 40W/m, 230V, KABEL 0,8 m; TOPNÝ KABEL 12–14W (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
PŘÍPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: $\varnothing 220$ mm, $\nabla 220 \times 220$ mm
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MIN. 0 5 mm NÍŽE NEŽ NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY – NAPŘ. POMOCÍ STAVEBNÍ ZÁTKY HL, VIZ DETAIL V "PŘÍSLUŠENSTVÍ".
NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

132312AZ