


ZATEPLENÁ STŘECHA – KOMBINOVANÉ POŘADÍ VRSTEV, KOMPAKTNÍ SKLADBA, DLAŽBA DO BETONU

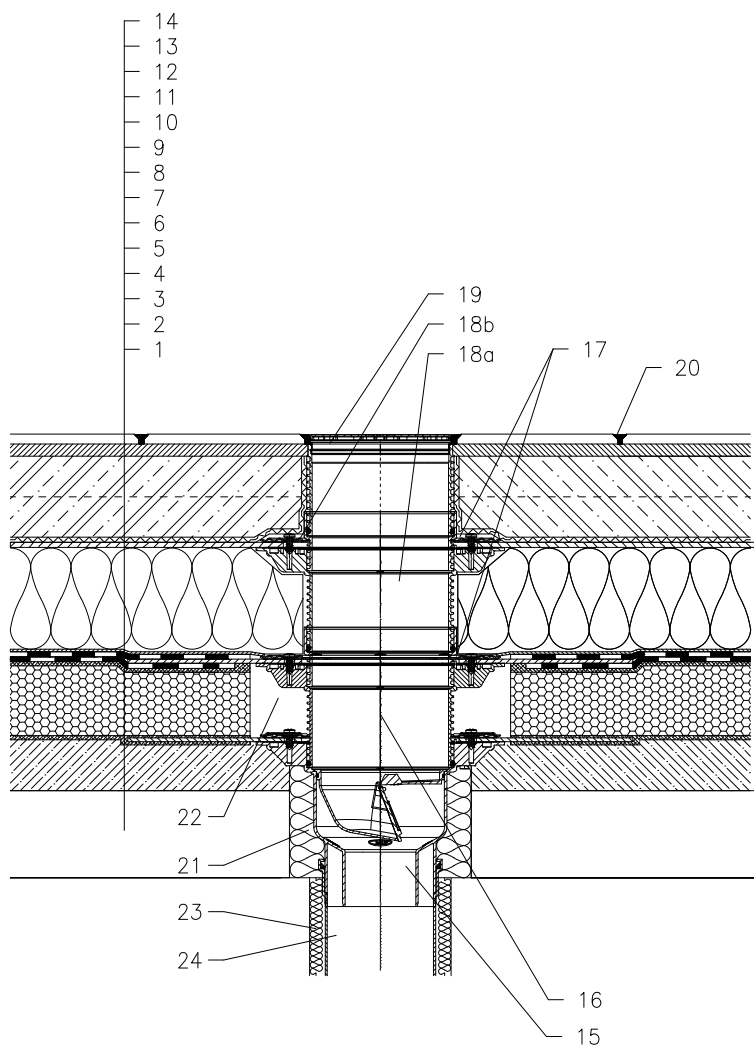

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU, PENETROVÁNA ASF. EMULZÍ
- 3 HORKÝ ASFALT
VTOK S INTEGROVANOU ASFALTOVOU MANŽETOU
ULOŽEN DO LEHCE ZATUHLÉHO ASFALTU, VRSTVA
NEUMOŽŇUJE ODVOD VODY PO DOKONČENÍ SKLADBY
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 4 TEPELNÁ IZOLACE – PĚNOSKLO PLNOPLOŠNĚ NALEPENO
- 5 HORKÝ ASFALT
- 6 1. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS
PLNOPLOŠNĚ NALEPEN DO HORKÉHO ASFALTU
U VTOKU NATAVEN NA INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- 7 2. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS
PLNOPLOŠNĚ NATAVEN NA PODKLADNÍ PÁS
- 8 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 9 TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
- 10 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 11 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 12 BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ SÍTÍ,
OPATŘENÁ OCHRANÝM HI NATĚREM
- 13 MALTOVÉ LOŽE (LEPÍCÍ TMEL)
- 14 MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 15 TERASOVÝ VTOK HL3100TH, SE SUCHOU NEZÁMRZNOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A TOVÁRNĚ PŘÍPOJENÝM
ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM 500x500 mm,
TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3 (DO 300 kg)
- 16 NÁSTAVEC HL8500H S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
S TOVÁRNĚ PŘÍPOJENÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM
500x500 mm; VČETNĚ TĚSNÍČHO O–KROUŽKU
(V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKY TEP. IZOLACE LZE
PROVÉST PRODLOUŽENÍ NÁSTAVCEM HL3400)
- 17 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
- 18a NÁSTAVEC HL8500 S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
VČETNĚ TĚSNÍČHO O–KROUŽKU (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
(V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKY TEP. IZOLACE LZE
PROVÉST PRODLOUŽENÍ NÁSTAVCEM HL3400)
- 18b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL8300.0
- 19 NÁSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 138x138 mm
A NEREZOVÝM RÁMEČKEM 145x145 mm, (DODÁVÁNO
JAKO KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ TĚLA VTOKU HL3100TH)
- 20 SPÁROVACÍ TMEL
- 21 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 22 VOLNÝ PROSTOR VYPLNIT MINERÁLNÍ PLSTÍ
PRO ZABRÁNĚNÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU
- 23 TEPELNÁ IZOLACE ODPADNÍHO POTRUBÍ
- 24 ODPADNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL156, SE SAMOREGULOVATELNÝM
TOPNÝM TĚLESEM 40W/m, 230V, KABEL 0,8 m; TOPNÝ KABEL 12–14W
(NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU) AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C,
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms, PŘÍPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI
POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: $\varnothing 220\text{mm}$, $220 \times 220\text{ mm}$
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5 mm NÍŽE NEŽ
NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY
NÁSTAVCE LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

142111BZ