


ZATEPLENÁ STŘECHA – ZATRAVNĚNÍ EXTENZIVNÍ, KOMBINOVANÉ POŘADÍ VRSTEV HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ

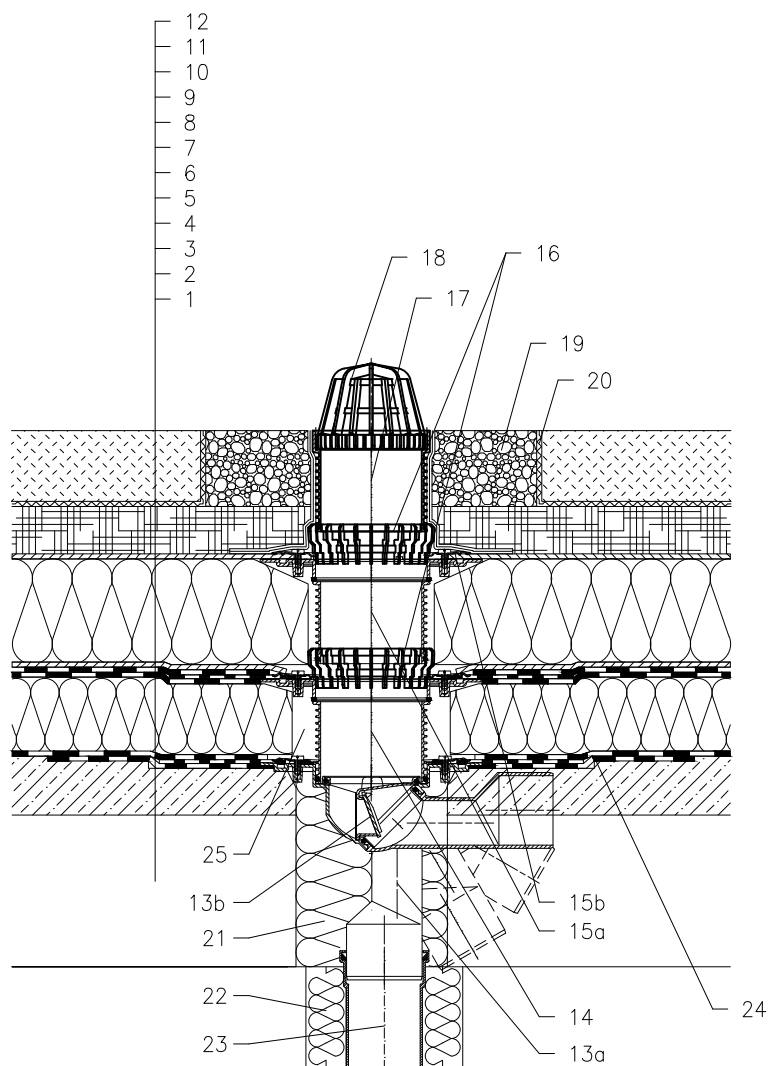

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 PAROZÁBRANA A PROVIZORNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
ASFALTOVÝ PÁS, U VTOKU NATAVEN NA INTEGROVANÝ
ASFALTOVÝ PÁS, VRSTVA NEUMOŽŇUJE ODVOD VODY
PO DOKONČENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 4 TEPELNÁ IZOLACE
- 5 1. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS
VOLNĚ POLOŽEN NEBO BODOVĚ PŘILEPEN – TVOŘÍ
DILATAČNÍ VRSTVU, U VTOKU NATAVEN NA INTEGR.
ASFALTOVÝ PÁS
- 6 2. VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ – ASF. PÁS
PLNOPLOŠNĚ NATAVEN NA PODKLADNÍ PÁS
- 7 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 8 TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
- 9 DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)
- 10 HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA (HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ VLNA)
- 11 FILTRAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 12 VEGETAČNÍ VRSTVA (DO 290 mm)
- 13a STŘEŠNÍ VTOK HL80.3H S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM
ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM Ø400 mm
- 13b SUCHÁ NEZÁMRZNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL80.4E
(NENÍ SOUČÁSTÍ VTOKU HL80.3H)
- 14 NÁSTAVEC HL85NH S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
S TOVÁRNĚ PŘIPOJENÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM
Ø400 mm; VČETNĚ TĚSNIČÍHO KROUŽKU
(V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKY TEP. IZOLACE LZE
PROVÉST PRODLOUŽENÍ NÁSTAVCEM HL340N)
- 15a NÁSTAVEC HL85N S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU
VČETNĚ TĚSNIČÍHO O-KROUŽKU (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
(V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ TLOUŠTKY TEP. IZOLACE LZE
PROVÉST PRODLOUŽENÍ NÁSTAVCEM HL340N)
- 15b IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.0
- 16 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK HL180
- 17 PRODLOUŽOVACÍ NÁSTAVEC HL340N (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 18 ZÁCHYTNÝ KOŠ Ø110 mm (DODÁVÁN JAKO
KOMPLETNÍ SADA VČETNĚ VTOKU HL80.3H)
- 19 ŠTĚRKOVÝ (OBLÁZKOVÝ) OBSYP VTOKU
- 20 SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE)
- 21 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 22 TEPELNÁ IZOLACE ODPADNÍHO POTRUBÍ
- 23 ODPADNÍ POTRUBÍ
- 24 PODKLADNÍ MANŽETA Z ASF. PÁSU, Ø750 mm
- 25 VOLNÝ PROSTOR VYPLNIT MINERÁLNÍ PLSTÍ
PRO ZABRÁNĚNÍ VZNIKU TEPELNÉHO MOSTU

POZNÁMKA:

LZE POUŽÍT TAKÉ VYHŘÍVACÍ SADU HL82, SE SAMOREGULOVATELNÝM
TOPNÝM TĚLESEM, KABEL 0,8 m; 18W/230 V (NUTNÁ INSTALACE NA TĚLESO VTOKU)
AUTOMATICKÝ JISTIČ CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA/100ms
PŘIPOJENÍ PROVEDENO V ELEKTRICKÉ KRABICI POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU: Ø185 mm, 185X340 mm
HORNÍ LÍC PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5 mm NÍŽE NEŽ
NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPÁDOVÉ VRSTVY

NÁSTAVEC LZE K TĚLESU VTOKU FIXOVAT SADOU HL619.

142311AX