


WARMDACH – INTENSIV BEGRÜNT, KLASSISCHER AUFBAU,
ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN

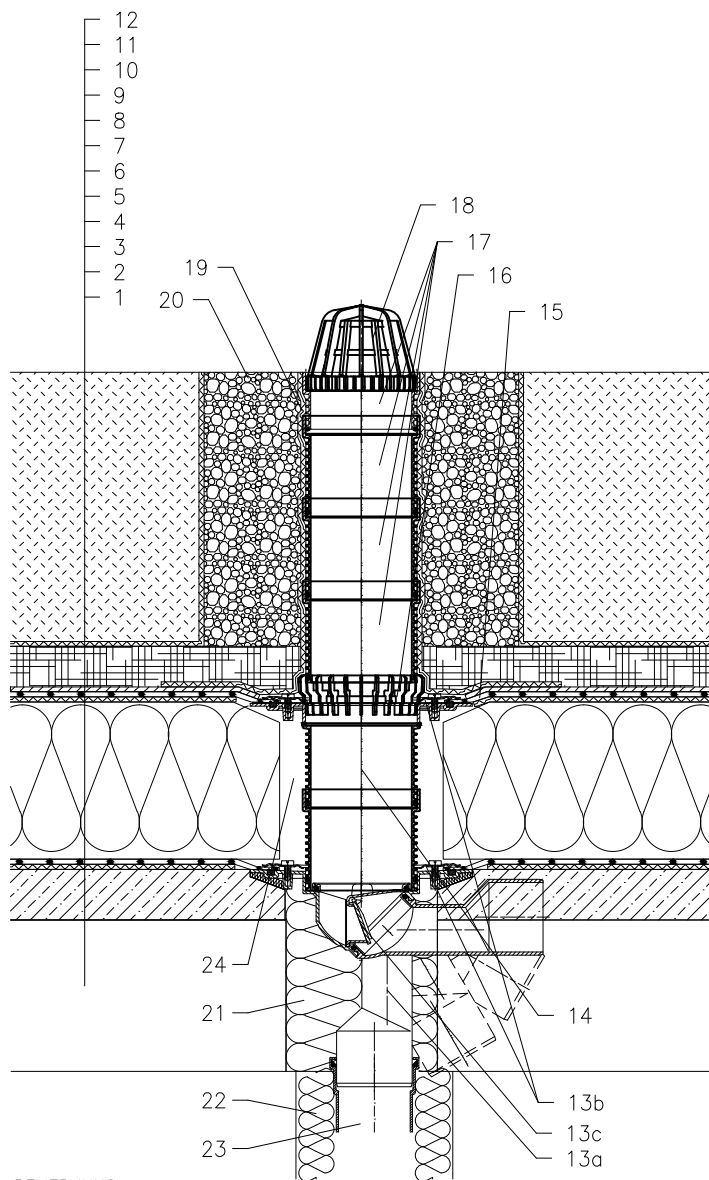

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 SEPARATIONS- UND DILATATIONSSCHICHT
- 4 DAMPFSPERRE
- 5 WÄRMEDÄMMUNG
- 6 SEPARATIONS- UND DILATATIONSSCHICHT
- 7 ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 SEPARATIONSSCHICHT
- 9 DRÄNAGESCHICHT
- 10 RETENTIONSSCHICHT
- 11 FILTERSCHICHT
- 12 VEGETATIONSSCHICHT ÜBER 200 mm
- 13a DACHABLAUF HL80.3 MIT DICHTFLANSCH
- 13b ISOLIERGARNITUR HL83.0 – OHNE FOLIE, UNIVERSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME.
(alt. HL83.P – BEI VERWENDUNG VON PVC BAHNEN)
- 13c FROSTSICHERE GERUCHSSPERRE HL080.4E
(NICHT IM LIEFERUMFANG VON HL80.3)
- 14 AUFSTOCKELEMENT HL85N MIT DICHTFLANSCH
(VERLÄNGERUNG MIT AUFSTOCKELEMENT HL340N)
- 15 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE, SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
- 16 ENTWÄSSERUNGSRING HL180
- 17 AUFSTOCKELEMENT HL340N
- 18 LAUBFANGKORB Ø110 mm
(IM LIEFERUMFANG VON HL80.3)
- 19 SCHUTZSCHICHT
- 20 KIESKRANZ
- 21 MONTAGESCHAUM
- 22 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABFLAUFLÖTUNG
- 23 ABFLAUFLÖTUNG
- 24 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABFLAUFS KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL82 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABFLAUFS UM DEN ABFLAUFKÖRPER GEWICKELT)
EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH Ø185mm, 185x340mm.
BEI DER VERLEGUNG DES ABFLAUFS IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABFLAUFS ZU SORGEN.