# WARMDACH – PARKPLÄTZE, UMKEHR AUFBAU, ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN

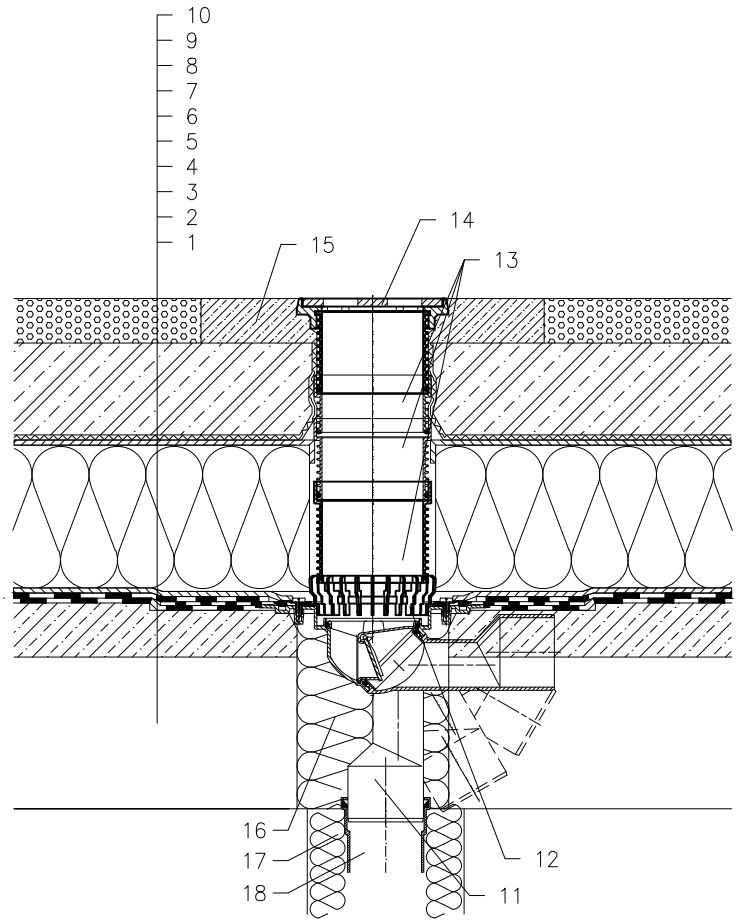


1 UNTERKONSTRUKTION
2 GEFÄLLEBETON
3 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
4 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN VOLLFLÄCHIG GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
5 DRÄNAGESCHICHT
6 WÄRMEDÄMMUNG XPS
7 DRÄNAGESCHICHT
8 FILTERSCHICHT
9 STAHLBETON
10 GUSSASPHALT
11 TERASSENABLAUF HL81GH MIT FROSTSICHERER GERUCHSSPERRE UND WERKSSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE ø400 mm, BELASTUNGKLASSE L15 (MAX 1500kg)
12 ENTWÄSSERUNGSRING HL180
13 AUFSTOCKELEMENT HL340N
14 AUFSATZ MIT GUSSRAHMEN 150x150 mm UND GUSSROST 137x137 mm (IM LIEFERUMFANG VON HL81GH)
15 SCHUTZBETON 1000x1000x100 mm
16 MONTAGESCHAUM
17 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
18 ABLAUFLEITUNG

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL82 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABLAUFES UM DEN ABLAUFKÖRPER GEWICKELT)
EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH ø185,▱185x340mm.
BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

13221BX