


WARMDACH – INTENSIV BEGRÜNT, KOMBIDÄCHER, KOMPAKTER AUFBAU
 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN

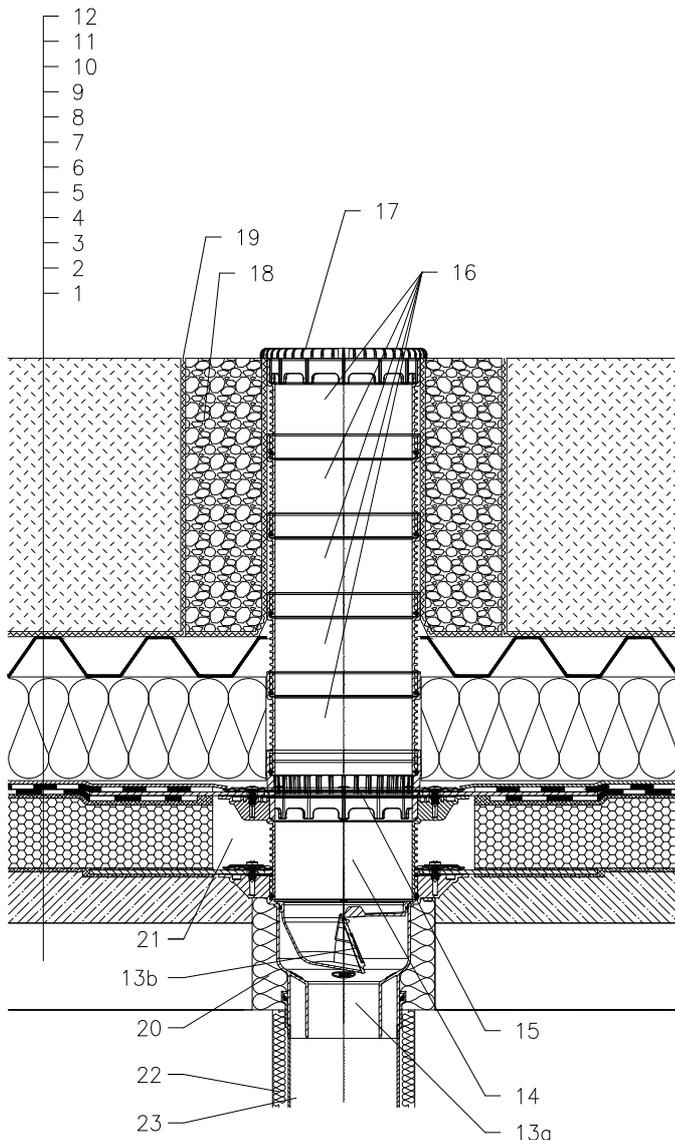

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 GUSSASPHALT
- 4 WÄRMEDÄMMUNG SCHAUMGLAS
- 5 GUSSASPHALT
- 6 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN VOLLFLÄCHIG GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 7 ABDICHTUNG – BITUMINÖSE DICHTUNGSBAHN VOLLFLÄCHIG GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 DRÄNAGESCHICHT
- 9 WÄRMEDÄMMUNG XPS
- 10 DRÄNAGE- UND RETENTIONSCHICHT
- 11 FILTERSCHICHT
- 12 VEGETATIONSSCHICHT ÜBER 200 mm
- 13a DACHABLAUF HL3100THK MIT WERKSSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE 500x500 mm
- 13b FROSTSICHERE GERUCHSSPERRE HL05100.4E (NICHT IM LIEFERUMFANG VON HL3100THK)
- 14 AUFSTOCKELEMENT HL8500H MIT WERKSSEITIG AUFGESCHWEISSTER BITUMENMANSCHETTE 500x500 mm
- 15 ENTWÄSSERUNGSRING HL150
- 16 AUFSTOCKELEMENT HL3400
- 17 FLACHER LAUBFANKORB HL151 (IM LIEFERUMFANG VON HL3100THK)
- 18 KIESKRANZ
- 19 SEPARATIONSSCHICHT
- 20 MONTAGESCHAUM
- 21 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN
- 22 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 23 ABLAUFLEITUNG

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSSET HL156 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 40W/M, 230V (12–14W HEIZBAND) VERWENDET WERDEN. (DIE WÄRMEDÄMMUNG MIT INTEGRIERTER HEIZUNG WIRD AUF DEN ABLAUFKÖRPER AUFGESETZT)
 EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH $\varnothing 220\text{mm}$, $\varnothing 220 \times 220\text{mm}$.
 BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUFGU ACHTEN DASS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
 UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

142321BZ