


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – PARKIRALIŠTE, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA, PLASTIČNA FOLIJA

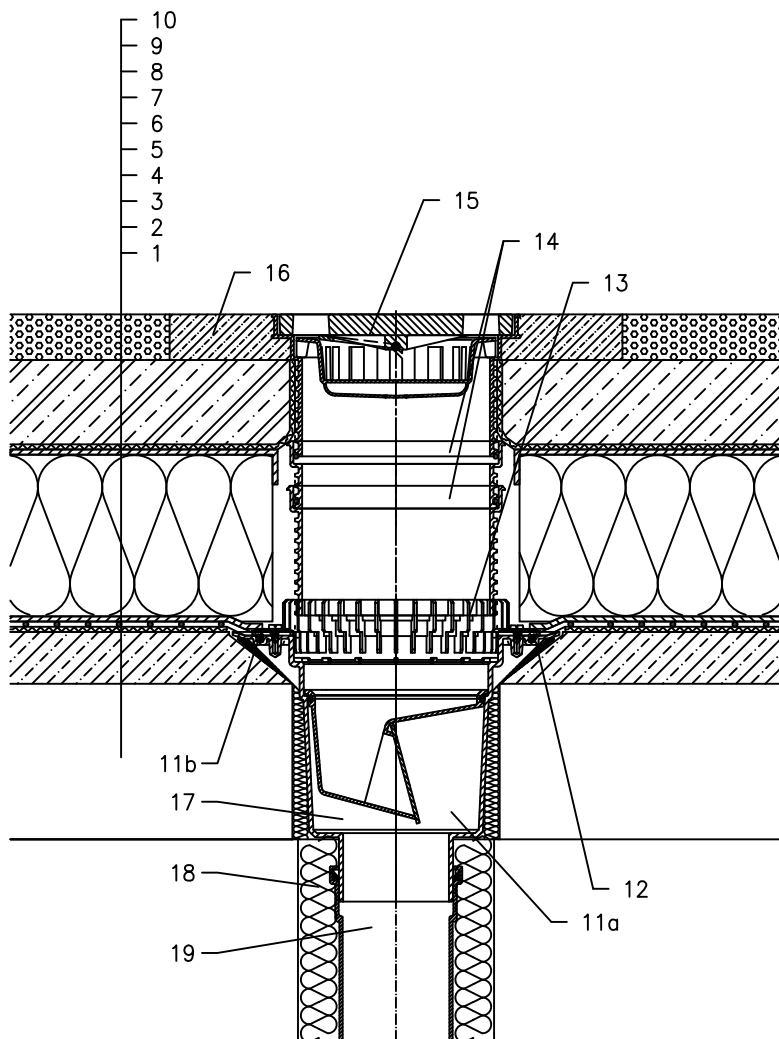

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI I ODVAJAJUĆI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 5 DILATACIJSKI I DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 ARMIRANI BETON
- 10 LIJEVANI ASFALT
- 11a SLIVNIK ZA TERASE HL616 S ZATVARAČEM ZADAHA
I ZATVARAČEM ZADAHA OTPORNIM NA SMRZAVANJE
KLASA OPTEREĆENJA L15 (MAX 1500 kg)
alternativa SLIVNIK HL616.1, KLASIFIKACIJA OPTEREĆENJA M125 (MAX 12,5 t)
- 11b BRTVENA GARNITURA HL86.0 – BEZ FOLIJE,
- 12 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 13 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190
- 14 PRODUŽETAK HL620
- 15 NASTAVAK S REŠETKOM-LIJEVANO ŽELJEZO 226x226 mm
I PLASTIČNIM OKVIROM 240x240 mm
(UKLJUČENO U HL616)
- 16 BETON 1000x1000x100 mm
- 17 MONTAŽNA PJENA
- 18 TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIJEVI
- 19 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL609 S AUTOMATSKIM
REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOATITI OKO KUČIŠTA
SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).
PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: Ø290mm, ILI: KVADRATNI
290x290mm
TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.
PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.
DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA
GRADIŠTU.

13222BY