


KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM – ZELENİ KROV, OBRNUTI REDOSLIJED SLOJEVA, BITUMENSKA FOLIJA

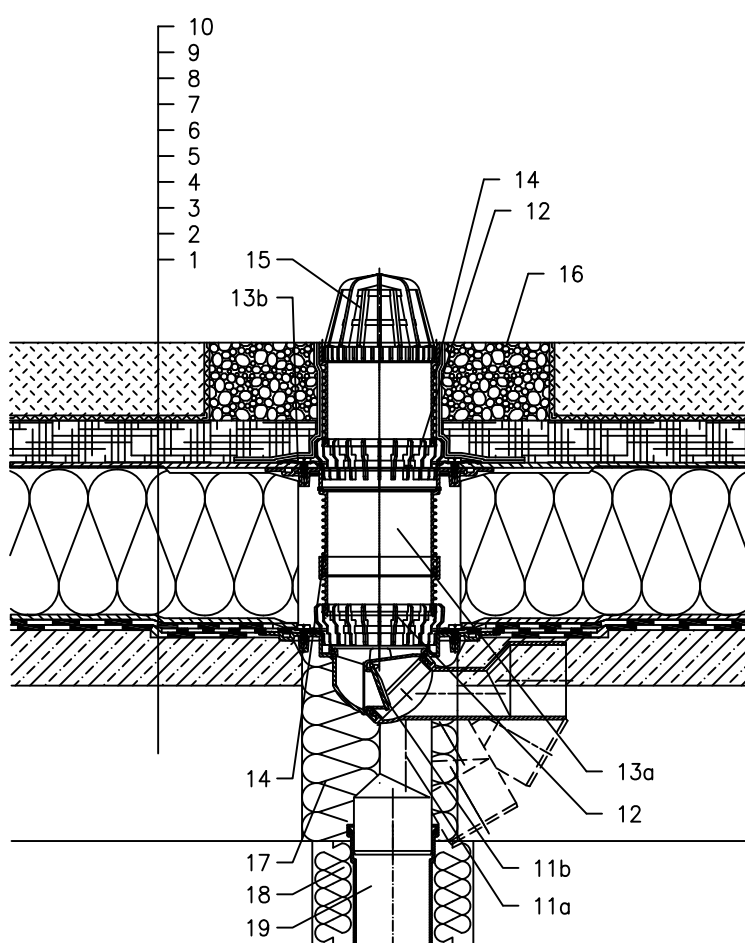

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA LJEPLJENA ILI SAMO POLOŽENA
- 4 HIDROIZOLACIJA – BITUMENSKA FOLIJA
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 XPS TOPLINSKA IZOLACIJA
- 7 DRENAŽNI SLOJ
- 8 HIDROAKUMULACIJSKI SLOJ
- 9 FILTERSKI SLOJ
- 10 VEGETACIJSKI SLOJ (ISPOD 200mm)
- 11a KROVNI SLIVNIK HL80.3H S BITUMENSKOM MEMBRANOM $\varnothing 400$ mm
- 11b ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL080.4E (NIJE UKLJUČEN U HL80.3H)
- 12 PRSTEN ZA ODVOĐNJAVANJE HL180
- 13a PRODUŽNI ELEMENT HL85N S BRTVENOM PRIRUBNICOM UKLJUČUJUĆI I O-RING BRTVU
- 13b BRTVENA GARNITURA HL83.0
- 14 PRODUŽNI ELEMENT HL340N
- 15 HVATAČ LIŠĆA $\varnothing 110$ mm (UKLJUČEN U HL80.3H)
- 16 GRANULIRANA ISPUNA
- 17 MONTAŽNA PJENA
- 18 TERMOIZOLACIJA ODVOĐNE CIJEVI
- 19 ODVOĐNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 185$ mm, PRAVOKUTNI 185x340mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE. PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA. DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.

132311AX