


Тёплая кровля - эксплуатируемая (пешеходная), классическая конструкция, пароизоляция и гидроизоляция на основе битума (наплавляемые), тротуарная плитка на цементном растворе, несущая конструкция - Ж/б плита (бетон)

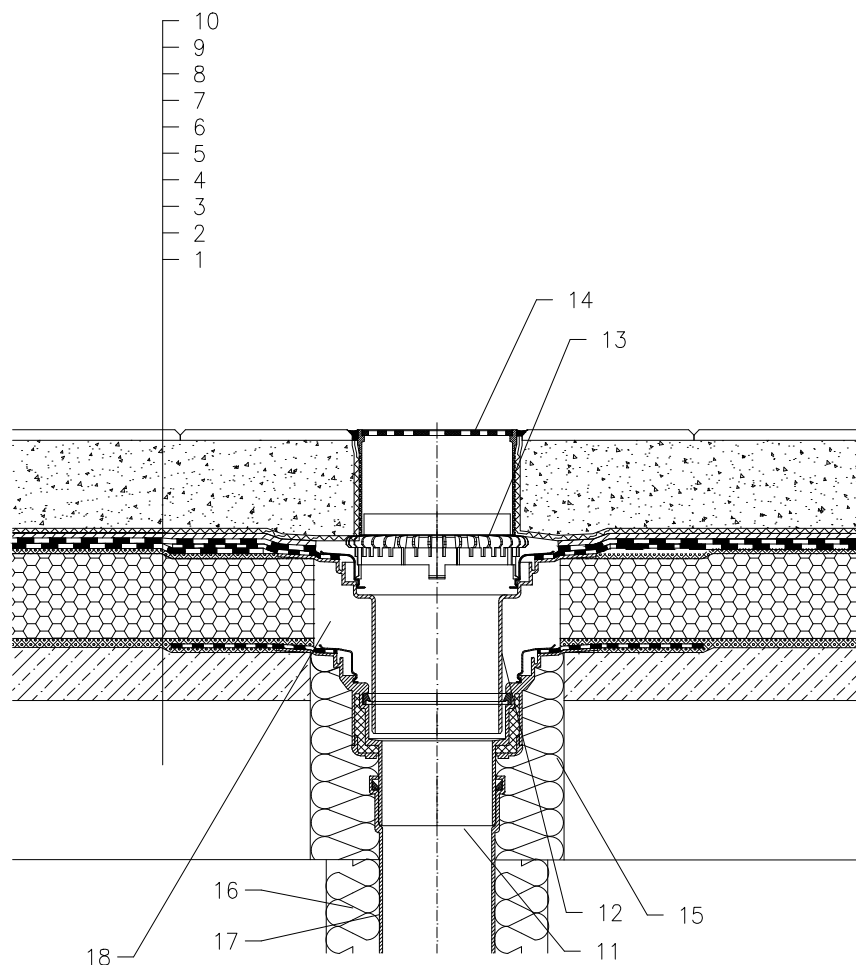

- 1 несущая конструкция
- 2 бетон (разуклонка)
- 3 Заливка горячим битумом
- 4 Теплоизоляция - пеностекло
- 5 Заливка горячим битумом
- 6 гидроизоляция на основе битума
- 7 дренажный слой
- 8 фильтрующий слой
- 9 Засыпка из гравия (фракция 16-32 мм)
- 10 Тротуарная плитка
- 11 HL62BH - корпус кровельной воронки, с полимербитумным полотном Ø500 мм и толщиной 4 мм
- 12 HL65H - надставной элемент, с полимербитумным полотном Ø500 мм и толщиной 4 мм
- 13 Дренажное кольцо HL160
- 14 HL66.9 - надставной элемент с решеткой из нержавеющей стали 150x150 мм, максимальная нагрузка - до 300 кг (входит в комплект воронки HL62BH)
- 15 монтажная пена
- 16 Теплоизоляция трубопровода
- 17 Труба (ПП, ПВХ)
- 18 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией

**Примечание:**

1. Кровельная воронка HL62BH может быть заменена на воронку с электроподогревом типа HL62.1BH
2. При составлении спецификации необходимо указывать диаметр выпуска кровельной воронки, например:  
HL62.1BH/7 - Ø75мм, HL62.1BH/1 - Ø110мм, HL62.1BH/2 - Ø125мм, HL62.1BH/5 - Ø160мм.  
Монтажное отверстие: Ø200 мм
3. В местах установки кровельных воронок необходимо выполнить местное понижение на 20-30 мм диаметром 1м за счет уменьшения толщины слоя утеплителя или за счет уменьшения основания под гидроизоляционный ковер.

122121B