


Тёплая кровля - Тротуарная плитка на опорах, инверсионная кровля с теплоизоляцией
Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)

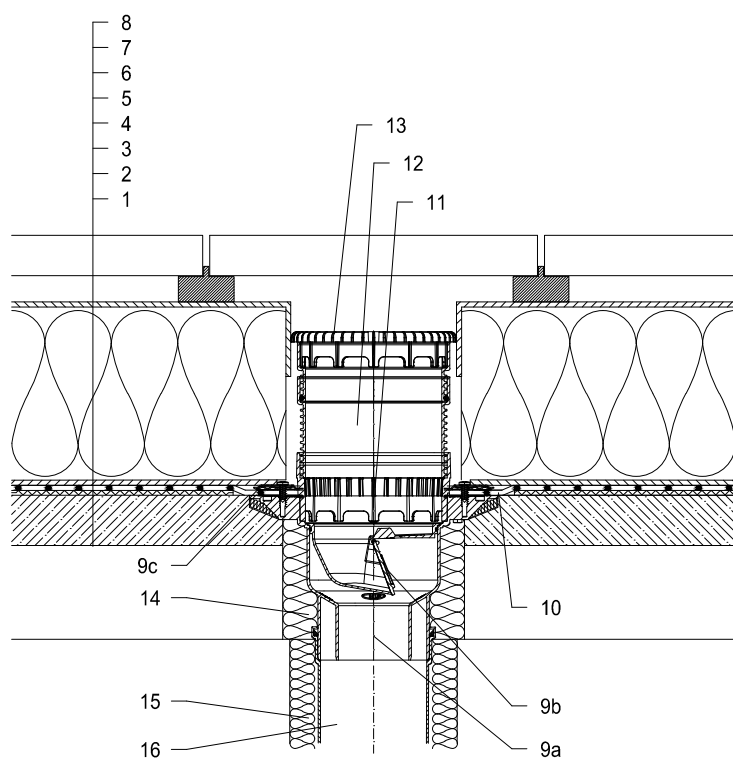

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Разделительный слой
- 4 Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
- 5 Разделительный водонепроницаемый слой
- 6 Теплоизоляция XPS
- 7 Разделительный слой
- 8 Тротуарная плитка на опорах
- 9a Корпус трапа HL3100TK с обжимным фланцем
- 9b HL6300.0 — фланец из нержавеющей стали с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов
HL6300.P — фланец из ПВХ с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов
- 9c Механическое незамерзающее запаховоулавливающее устройство HL05100.4E (не входит в комплект HL3100TK)
- 10 Изоляционная манжета, смотри подробность принадлежности
- 11 Дренажное кольцо HL150
- 12 Насадная деталь HL3400
- 13 Листоуловитель 151 (нет в комплекте с HL3100TK)
- 14 Монтажная пена
- 15 Теплоизоляция трубопровода
- 16 Труба (ПП, ПВХ)

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL156 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 40Вт(кабель 12-14В). (Комплект электрообогрева HL156 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø220mm, 220x220mm

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть ниже точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

132132BZ